



ML Hydro G3 Recessed

[mm]


		A	B
	300x600	277	577
	300x1200	277	1177
	600x600	577	577



- (S) Får ej täckas med isolering
- (GB) Must not be covered with insulating matting

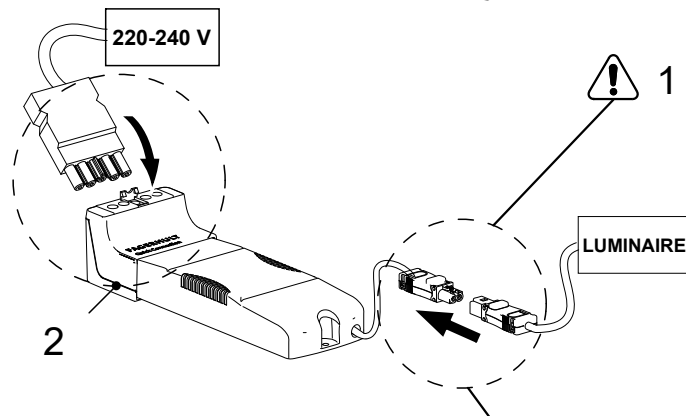

- (S) Armaturdel MÅSTE anslutas innan nätspänning kopplas in!
- (GB) The luminaire MUST be connected before plugging in the mains voltage!
- (D) Die Leuchteileil MUSS vor dem Einstecken der Netzspannung angeschlossen werden!

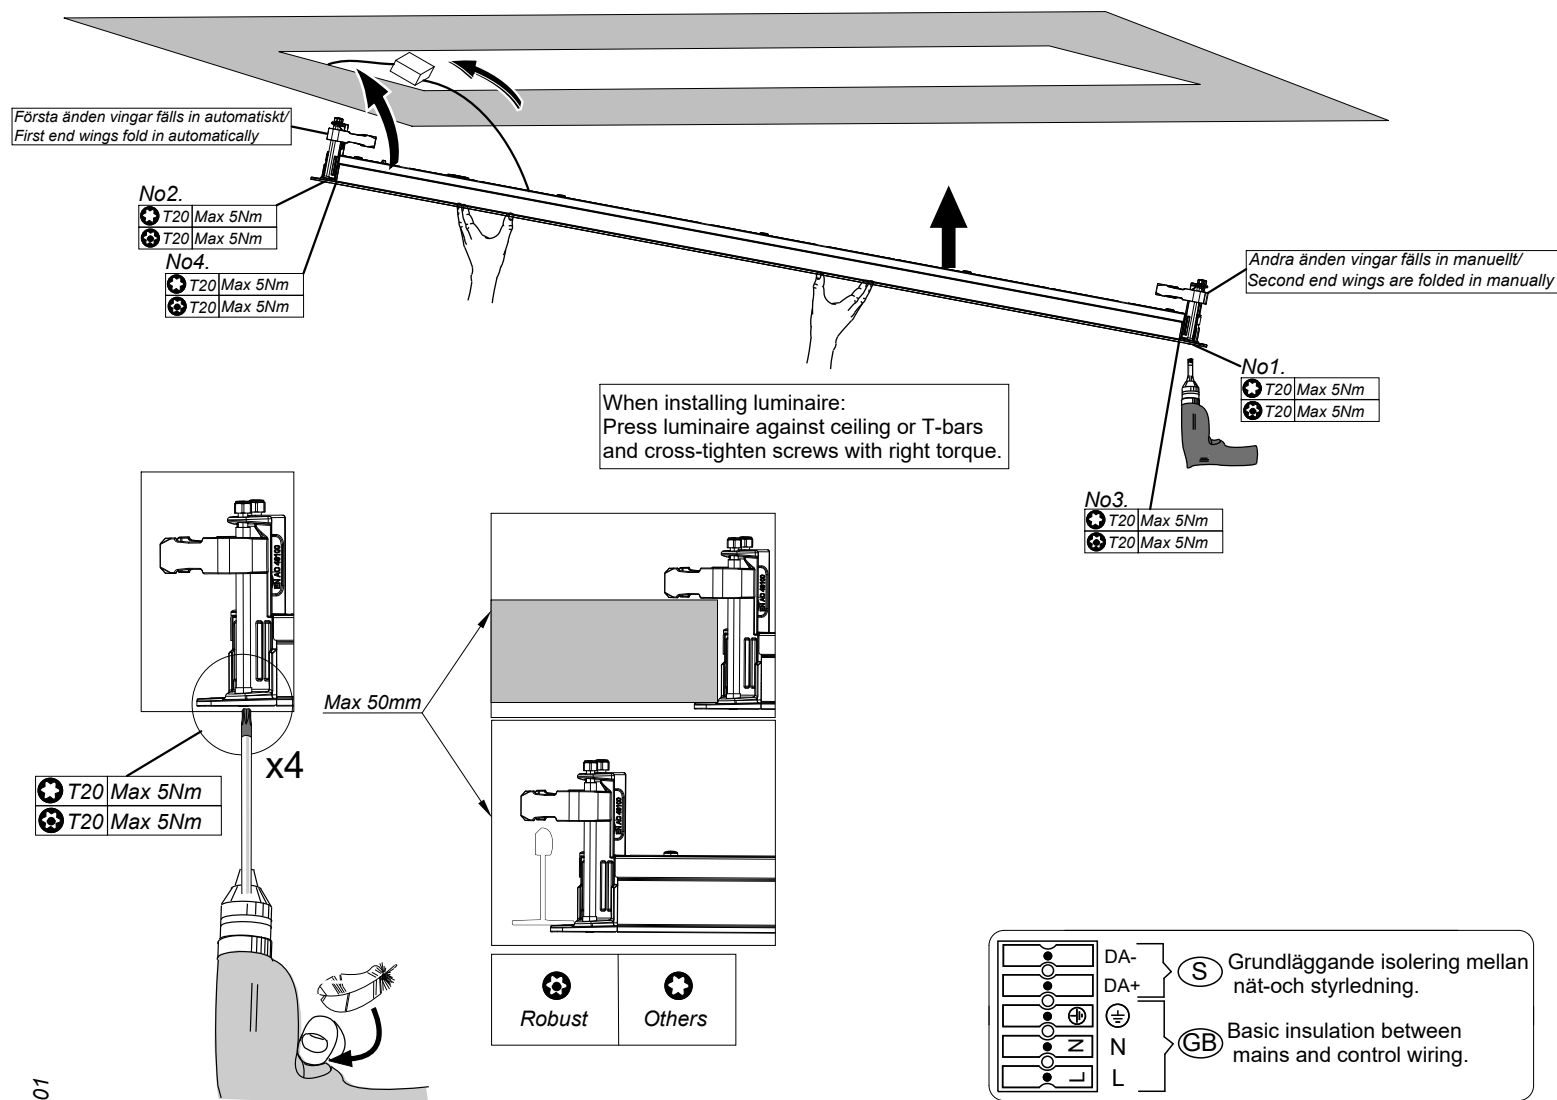

- (S) Ljuskälla, drivdon och anslutningskabel ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
- (GB) The light source, control gear and external cable shall exclusively be replaced by the manufacturer or its designated person.

- (GB) For use in ventilated or unventilated spaces
- (S) För användning i ventilerade eller oventilerade utrymme



Observera gällande hanteringsföreskrifter mot elektrostatisk urladdning.

Notice management regulations against electrostatic discharge.



- (S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- (GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

FAGERHULT


SE - 566 80 Habo

ML Hydro G3 TW/TWM

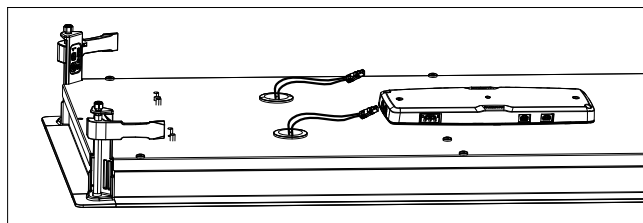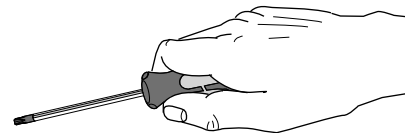


[mm]

	A	B
300x600	277	577
300x1200	277	1177
600x600	577	577



- (S) Får ej täckas med isolering
(GB) Must not be covered with insulating matting

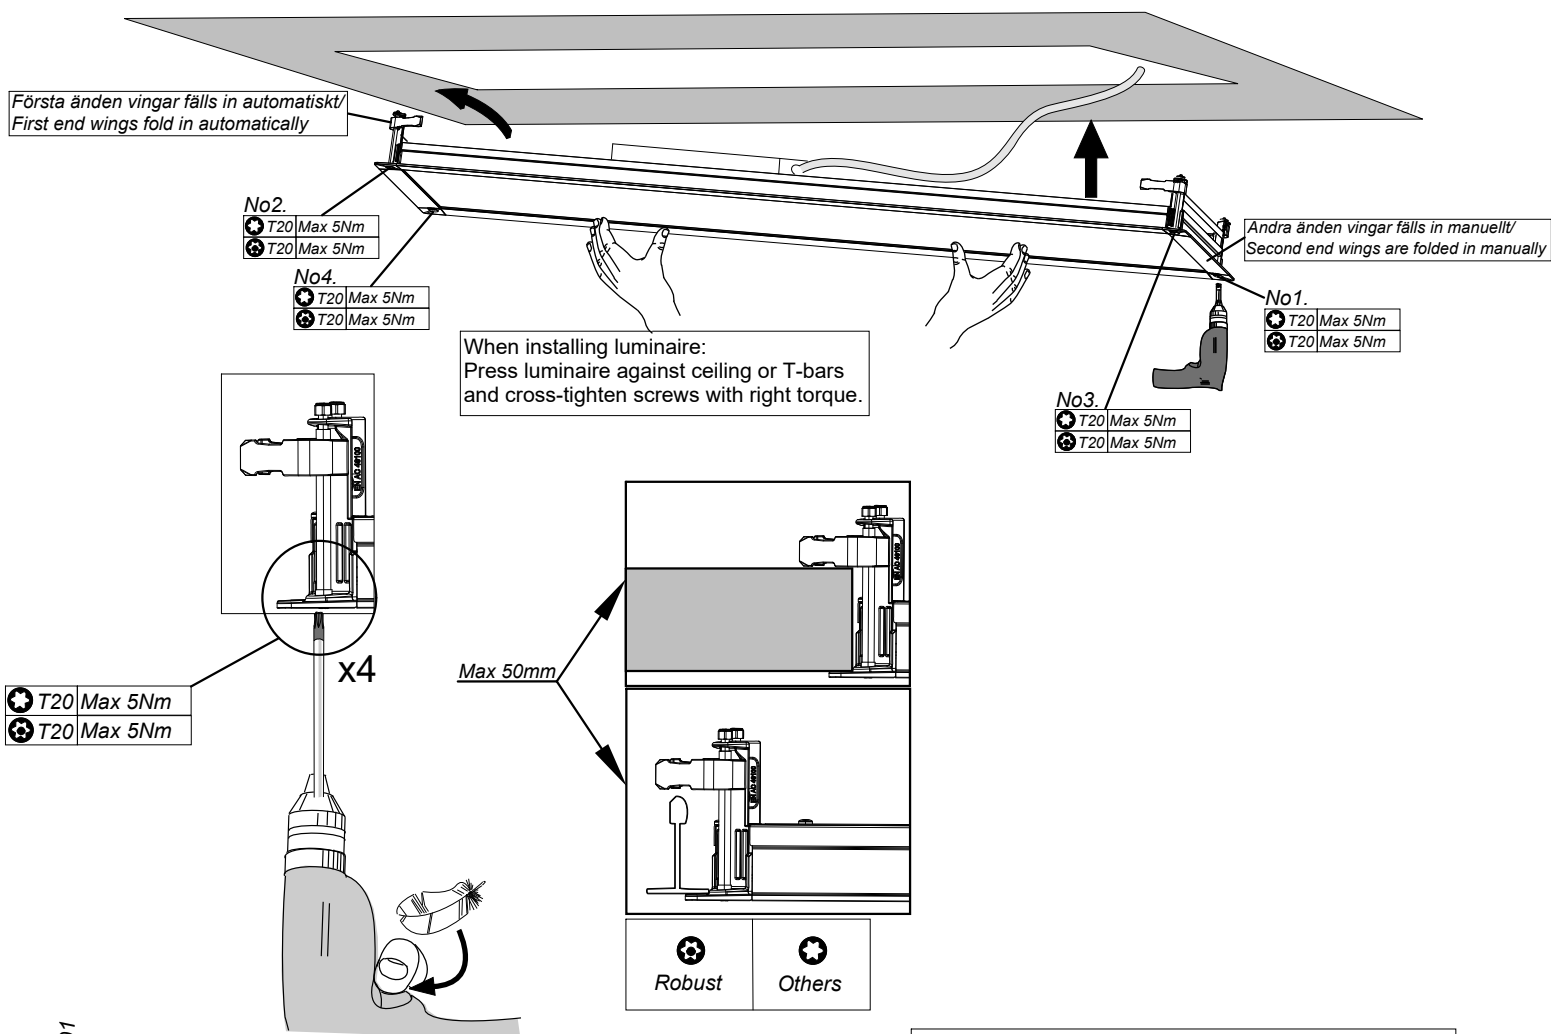

DA-	(S)	Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
DA+		
⊕	(GB)	Basic insulation between mains and control wiring.
⊖		
N		
L		



Observera gällande hanteringsföreskrifter mot elektrostatisk urladdning.

Notice management regulations against electrostatic discharge.

(S) Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(GB) The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

(GB) For use in ventilated or unventilated spaces

(S) För användning i ventilerade eller oventilerade utrymme

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ